



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 2022-05-31

TT/2022/1228

TT-W / BK

MS Apartamenty Sp z o.o.

ul. Krakowska 309

25-801 Kielce

Pełnomocnik:

TERA GROUP

Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. k.

Konrad Śmierzyński

ul. Zdrojowa 19/1

25-336 Kielce


"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia projektowanej inwestycji polegającej na „budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z dwóch segmentów połączonych w parterze garażem oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z trzech segmentów połączonych w parterze garażem wraz z budową miejsc postojowych w ramach parkingów naziemnych, murów oporowych oraz niezbędnej infrastruktury w tym zbiorników na wody opadowe” na działkach nr ewid.: 154/3, 154/4, 154/6, 155, 159/6, 159/7, 159/9, 160/3, 160/5, 164/2 oraz części działek nr ewid.: 164/3, 157, 1326 obręb 0013 przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

1. Spółka informuje, że pismem znak: TT/2022/0822 TT-U/BK dnia 08-04-2022r. został uzgodniony projekt budowlany wodociągu rozdzielczego $\phi 125 \times 11,4 \text{ mm}$ -PE klasy 100 SDR11 PN16 oraz kanału sanitarnego $\phi 200 \times 5,4 \text{ mm}$ SN8 SDR34 na działkach nr ewid.: 164/2, 164/3, 160/3, 159/7, 154/3, 154/4, 154/1 obręb 0013, 613/1 obręb 0008 przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach.
2. Zaprojektowane sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej po wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, na wysokości projektowanych budynków, będą wystarczające do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z dwóch segmentów połączonych w parterze garażem oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z trzech segmentów połączonych w parterze garażem.
3. Doprowadzenie wody do każdego z segmentu należy przewidzieć z zaprojektowanego wodociągu rozdzielczego z rur $\phi 125 \text{ mm}$ -PE planowanego do lokalizacji na działkach nr ewid.: 164/3, 164/2 obręb 0013 w Kielcach.
Wodociąg zaznaczono na kopii mapy z projektu kolorem niebieskim.
4. Ciśnienie w sieci wodociągowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokości $p=0,57 \text{ MPa}$.


ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. Konrad Śmierzyński


5. Odprowadzenie ścieków z każdego segmentu należy przewidzieć do zaprojektowanego kanału sanitarnego z rur $\phi 200\text{mm}$ -kamionka planowanego do lokalizacji na działkach nr ewid.: 164/3, 164/2 obręb 0013 w Kielcach.
Kanał sanitarny zaznaczono na kopii mapy z projektu kolorem czerwonym.
6. Do dokumentacji należy dołączyć oryginał oświadczenia płatnika za pobór wody i odprowadzane ścieki z przedmiotowej zabudowy, na podstawie wskazań głównego wodomierza.
W oświadczeniu należy podać datę spisania dokumentu, dokładny adres inwestycji oraz zobowiązania potwierdzić podpisem i numerem pesel osób zainteresowanych (dotyczy osób fizycznych).
7. W przypadku wystąpienia ścieków technologicznych przed wprowadzeniem ich do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować podczyszczanie ww. ścieków.
8. Zabrania się odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Sposób odprowadzania tych wód należy uzgodnić z administratorem sieci kanalizacji deszczowej, czyli z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach.
9. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki". "Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.
10. Jeżeli inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości stanowiącej współwłasność, Inwestor składając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, winien posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (art. 199 K.C).
11. Od powyższych warunków jest możliwość odwołania się.
12. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska

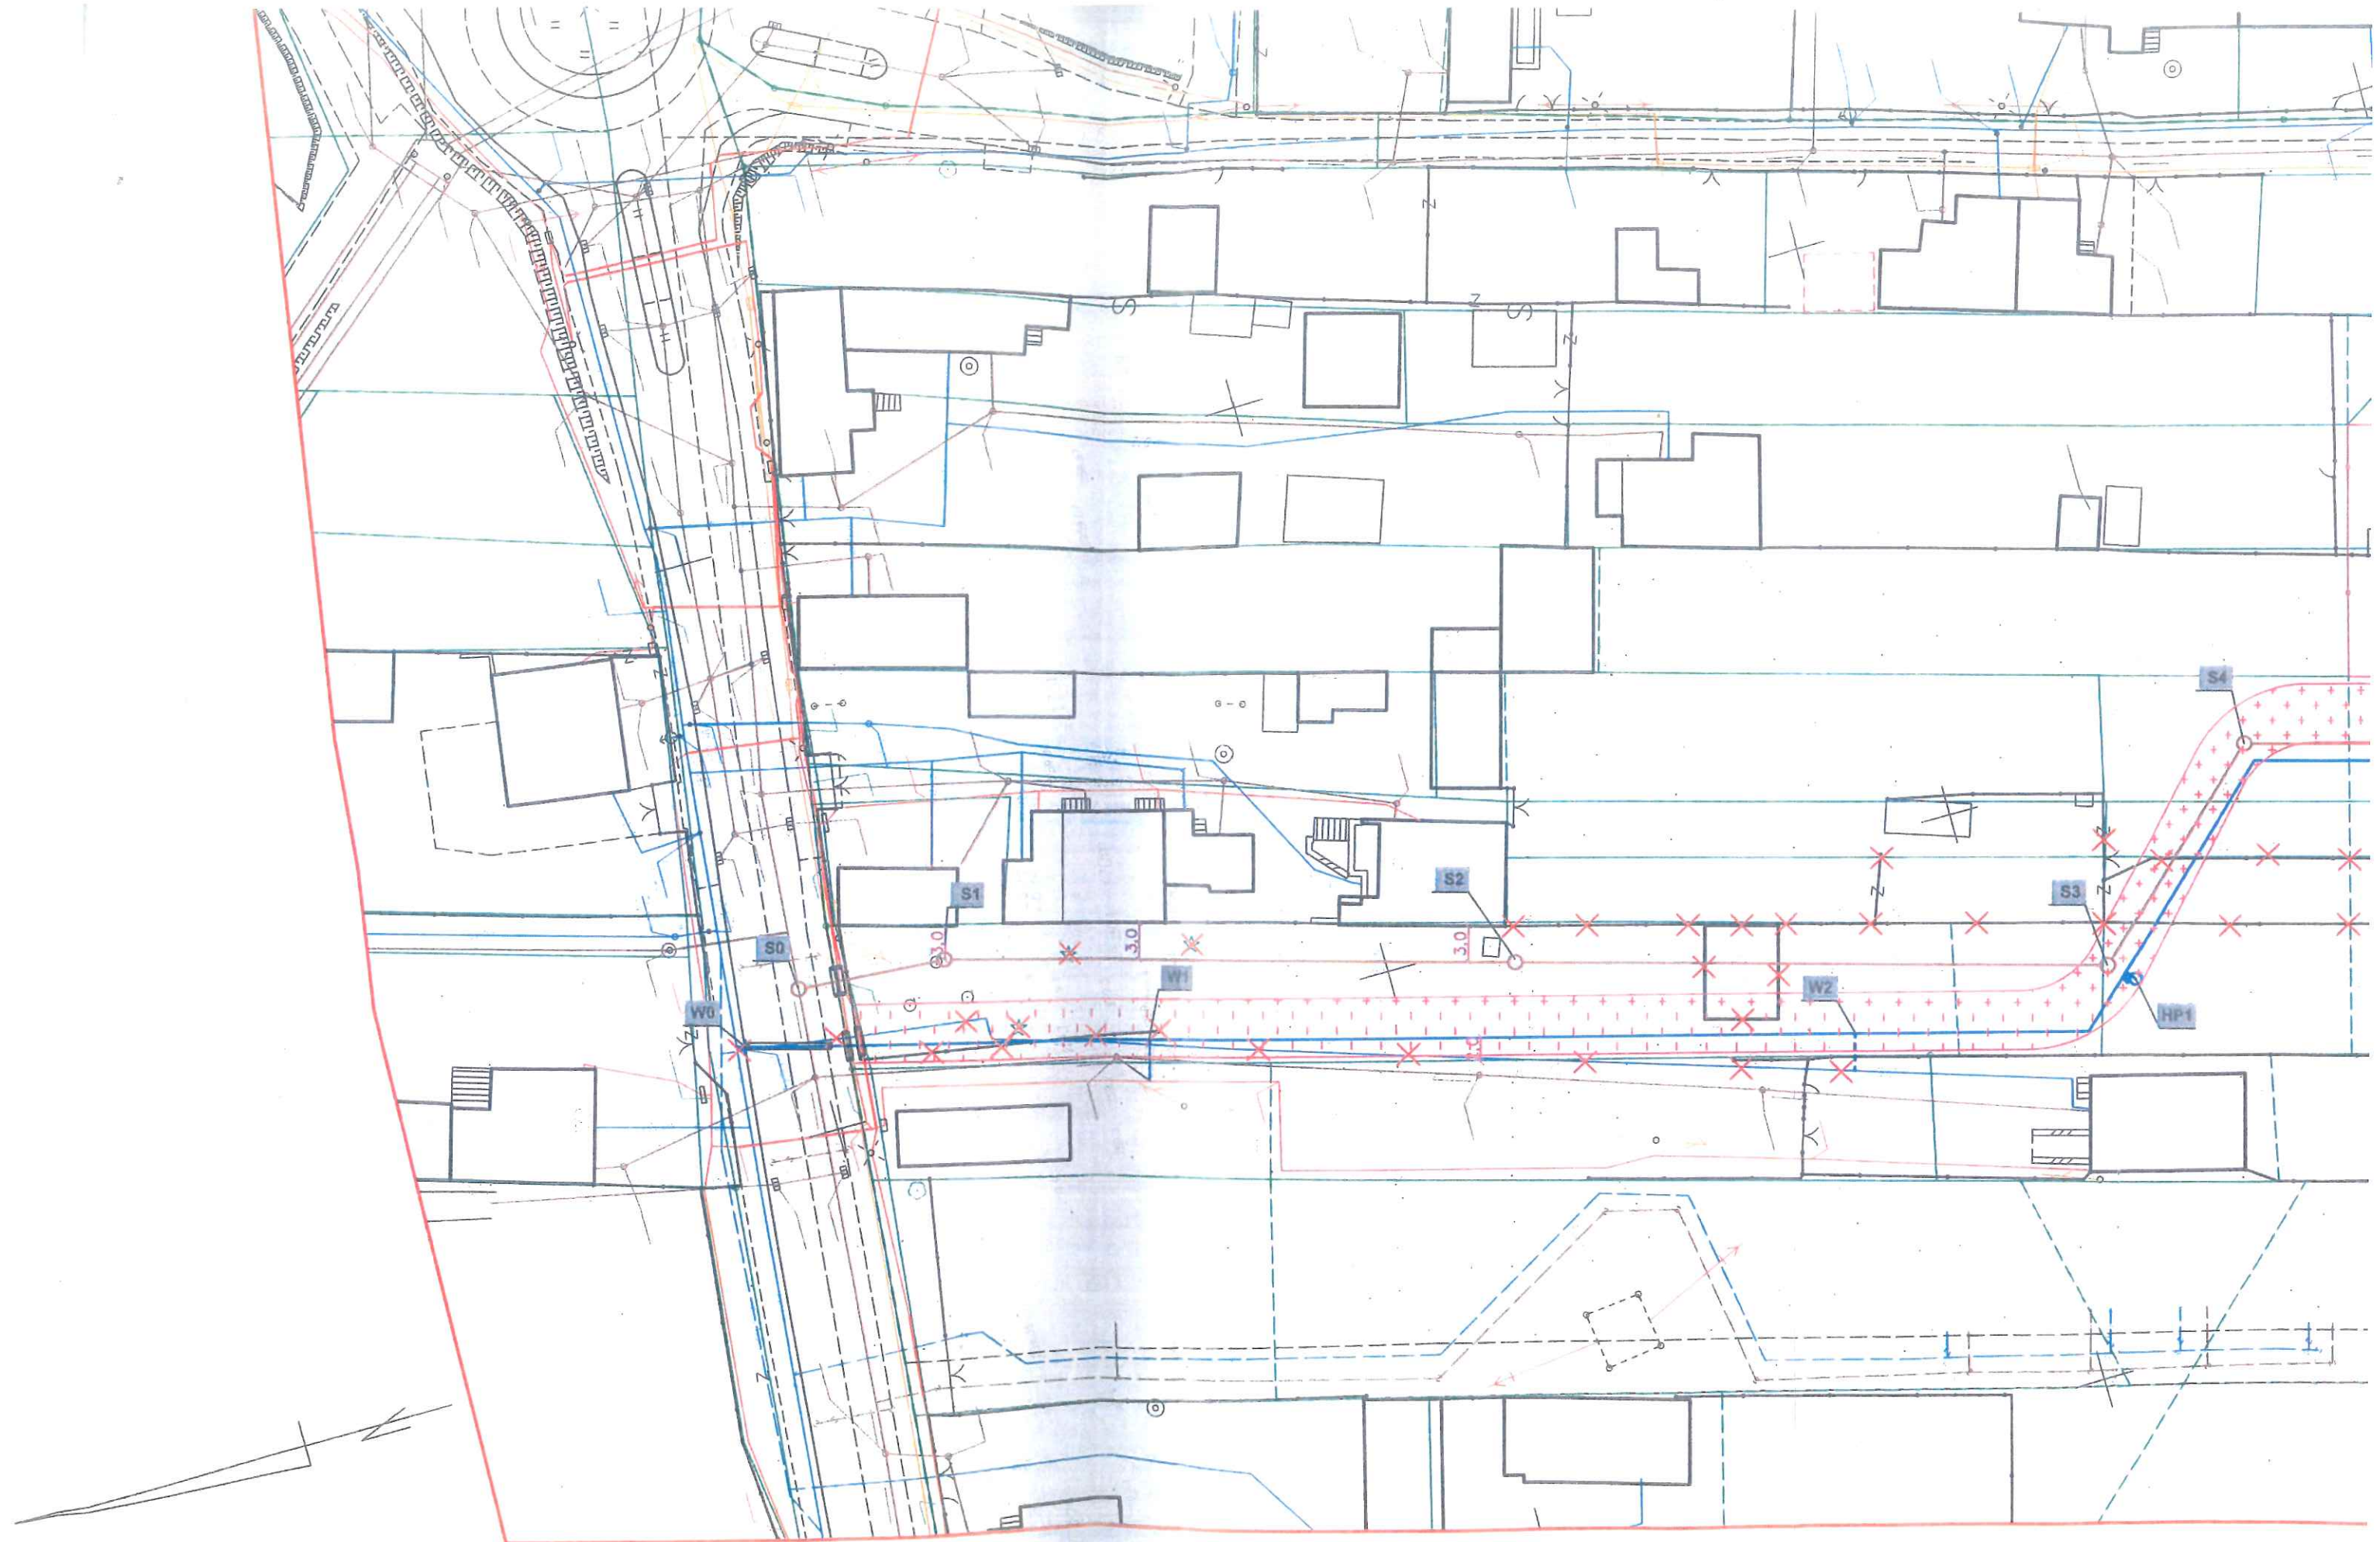


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. Konrad Smarzyński




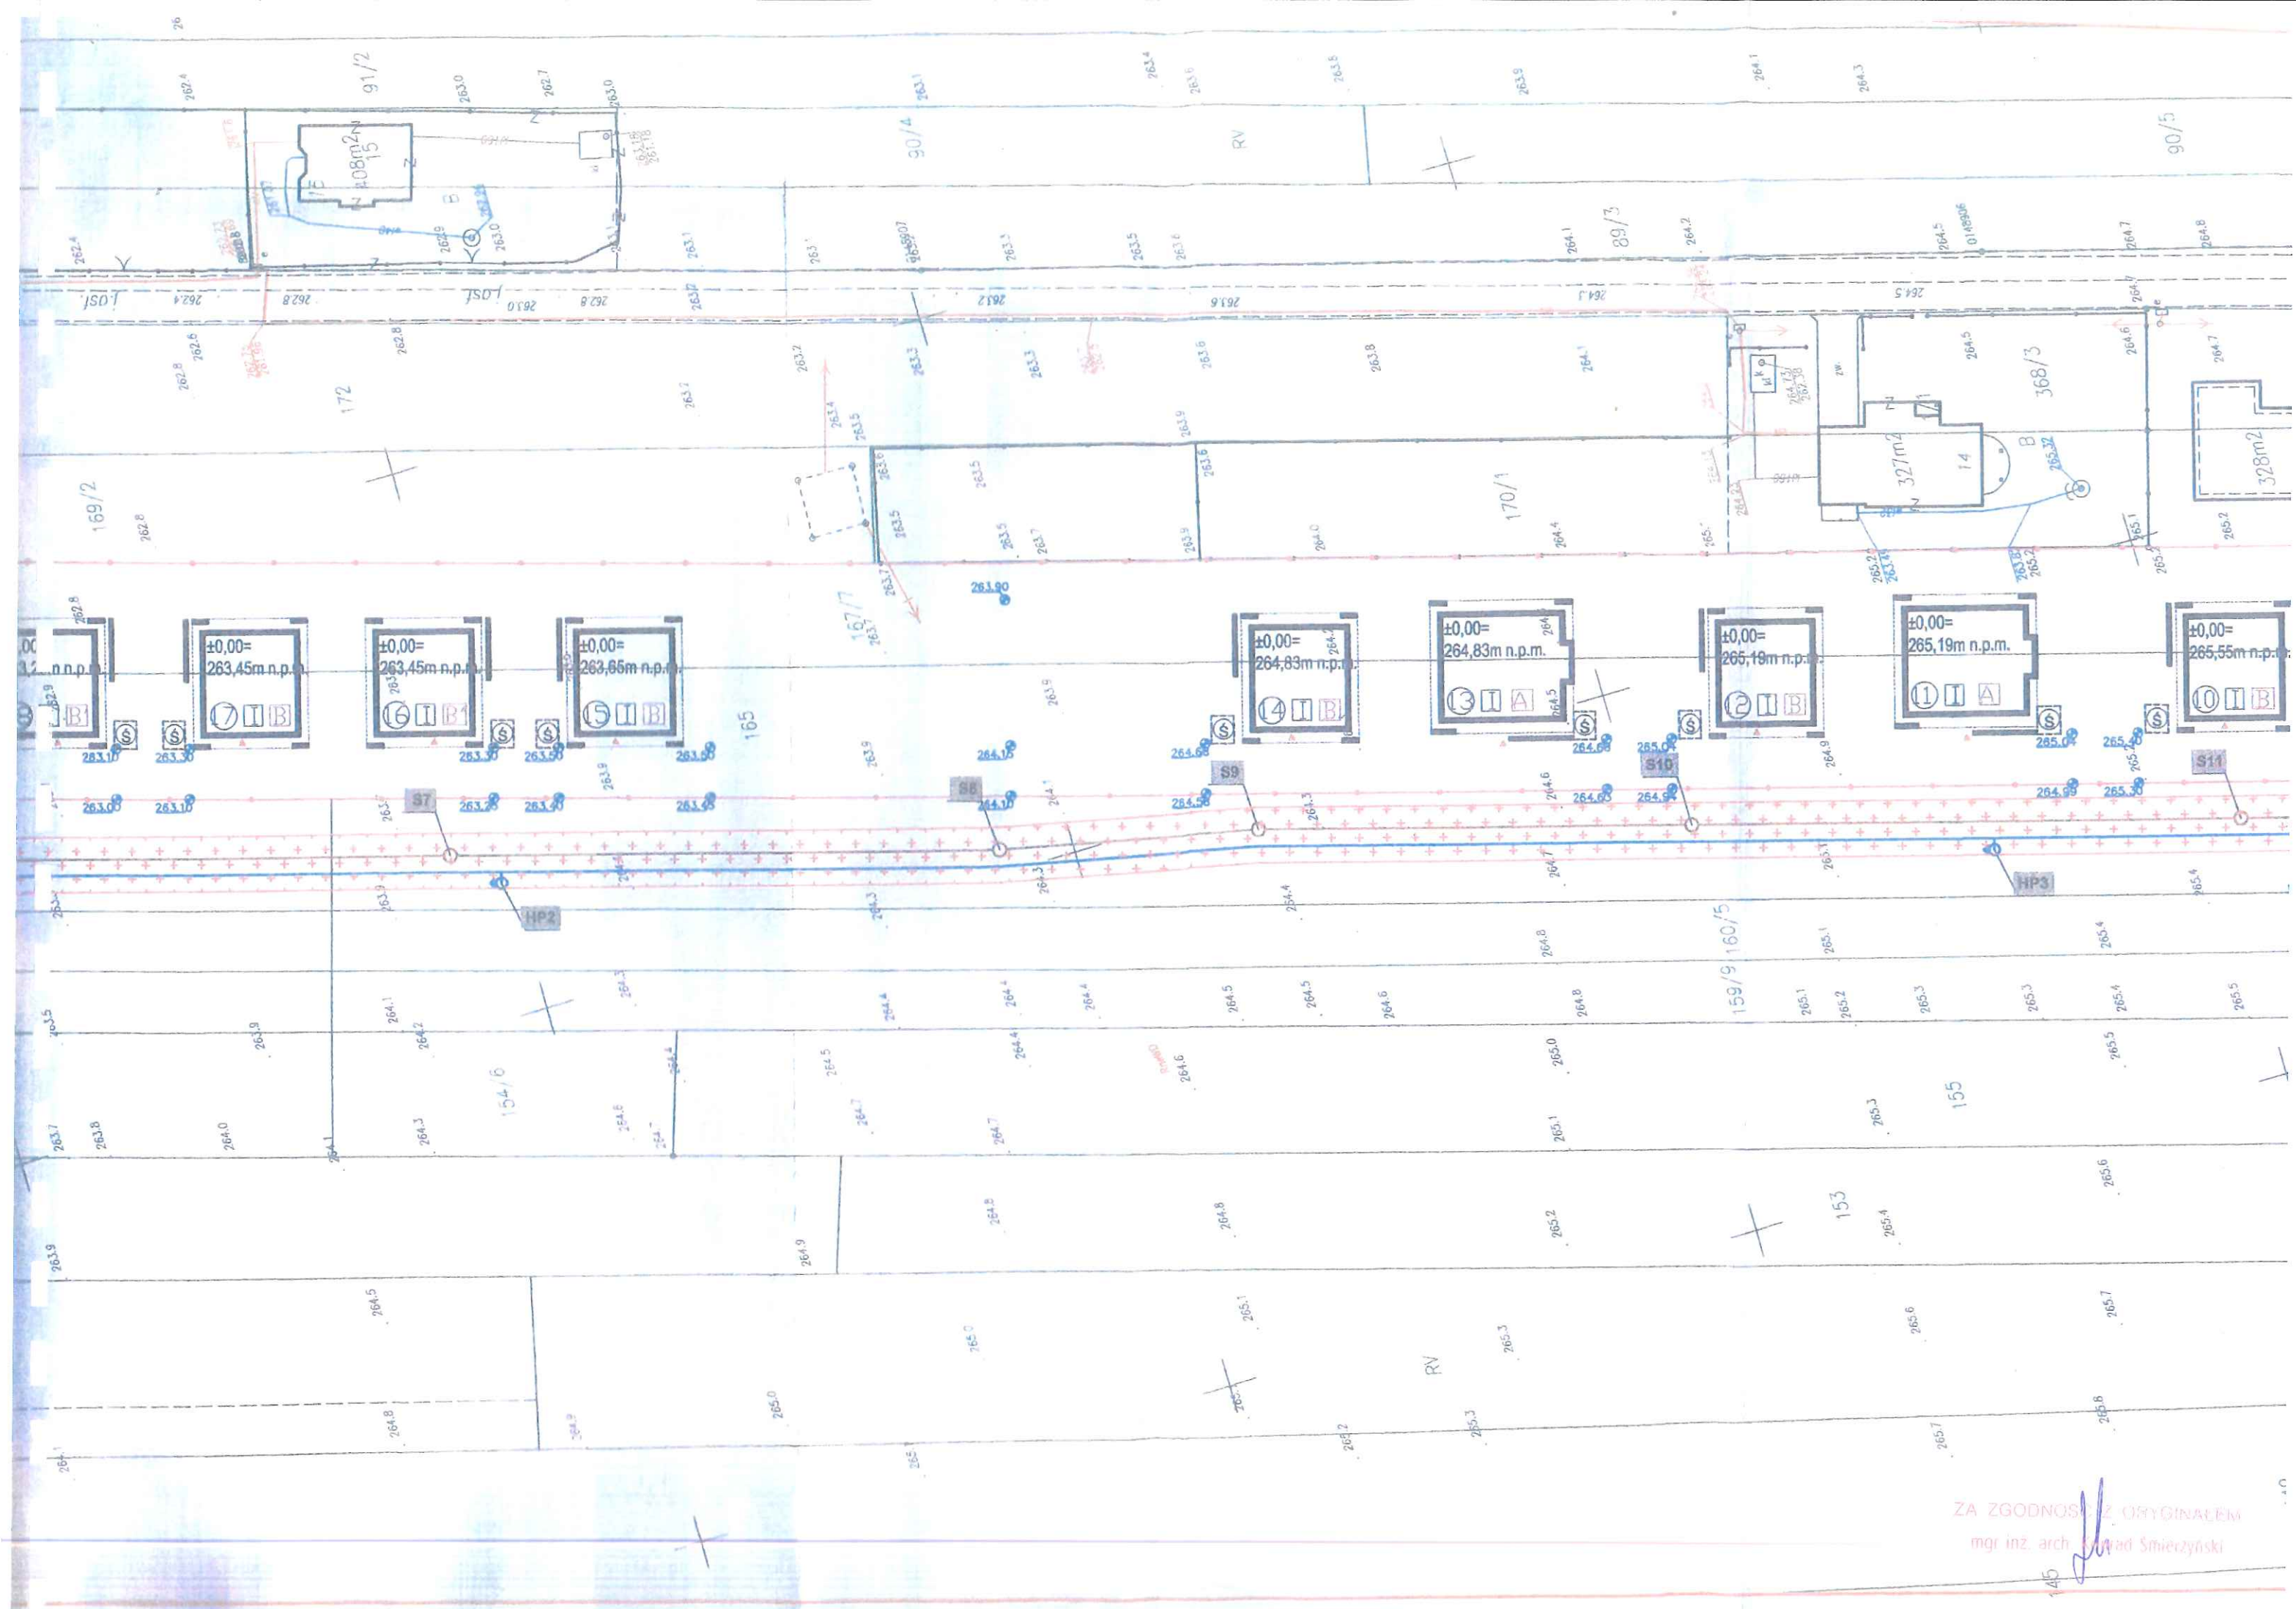

ZA ZGODNOSCI Z ORYGINALEM
mgr inż. arch. Edward Smierzyński

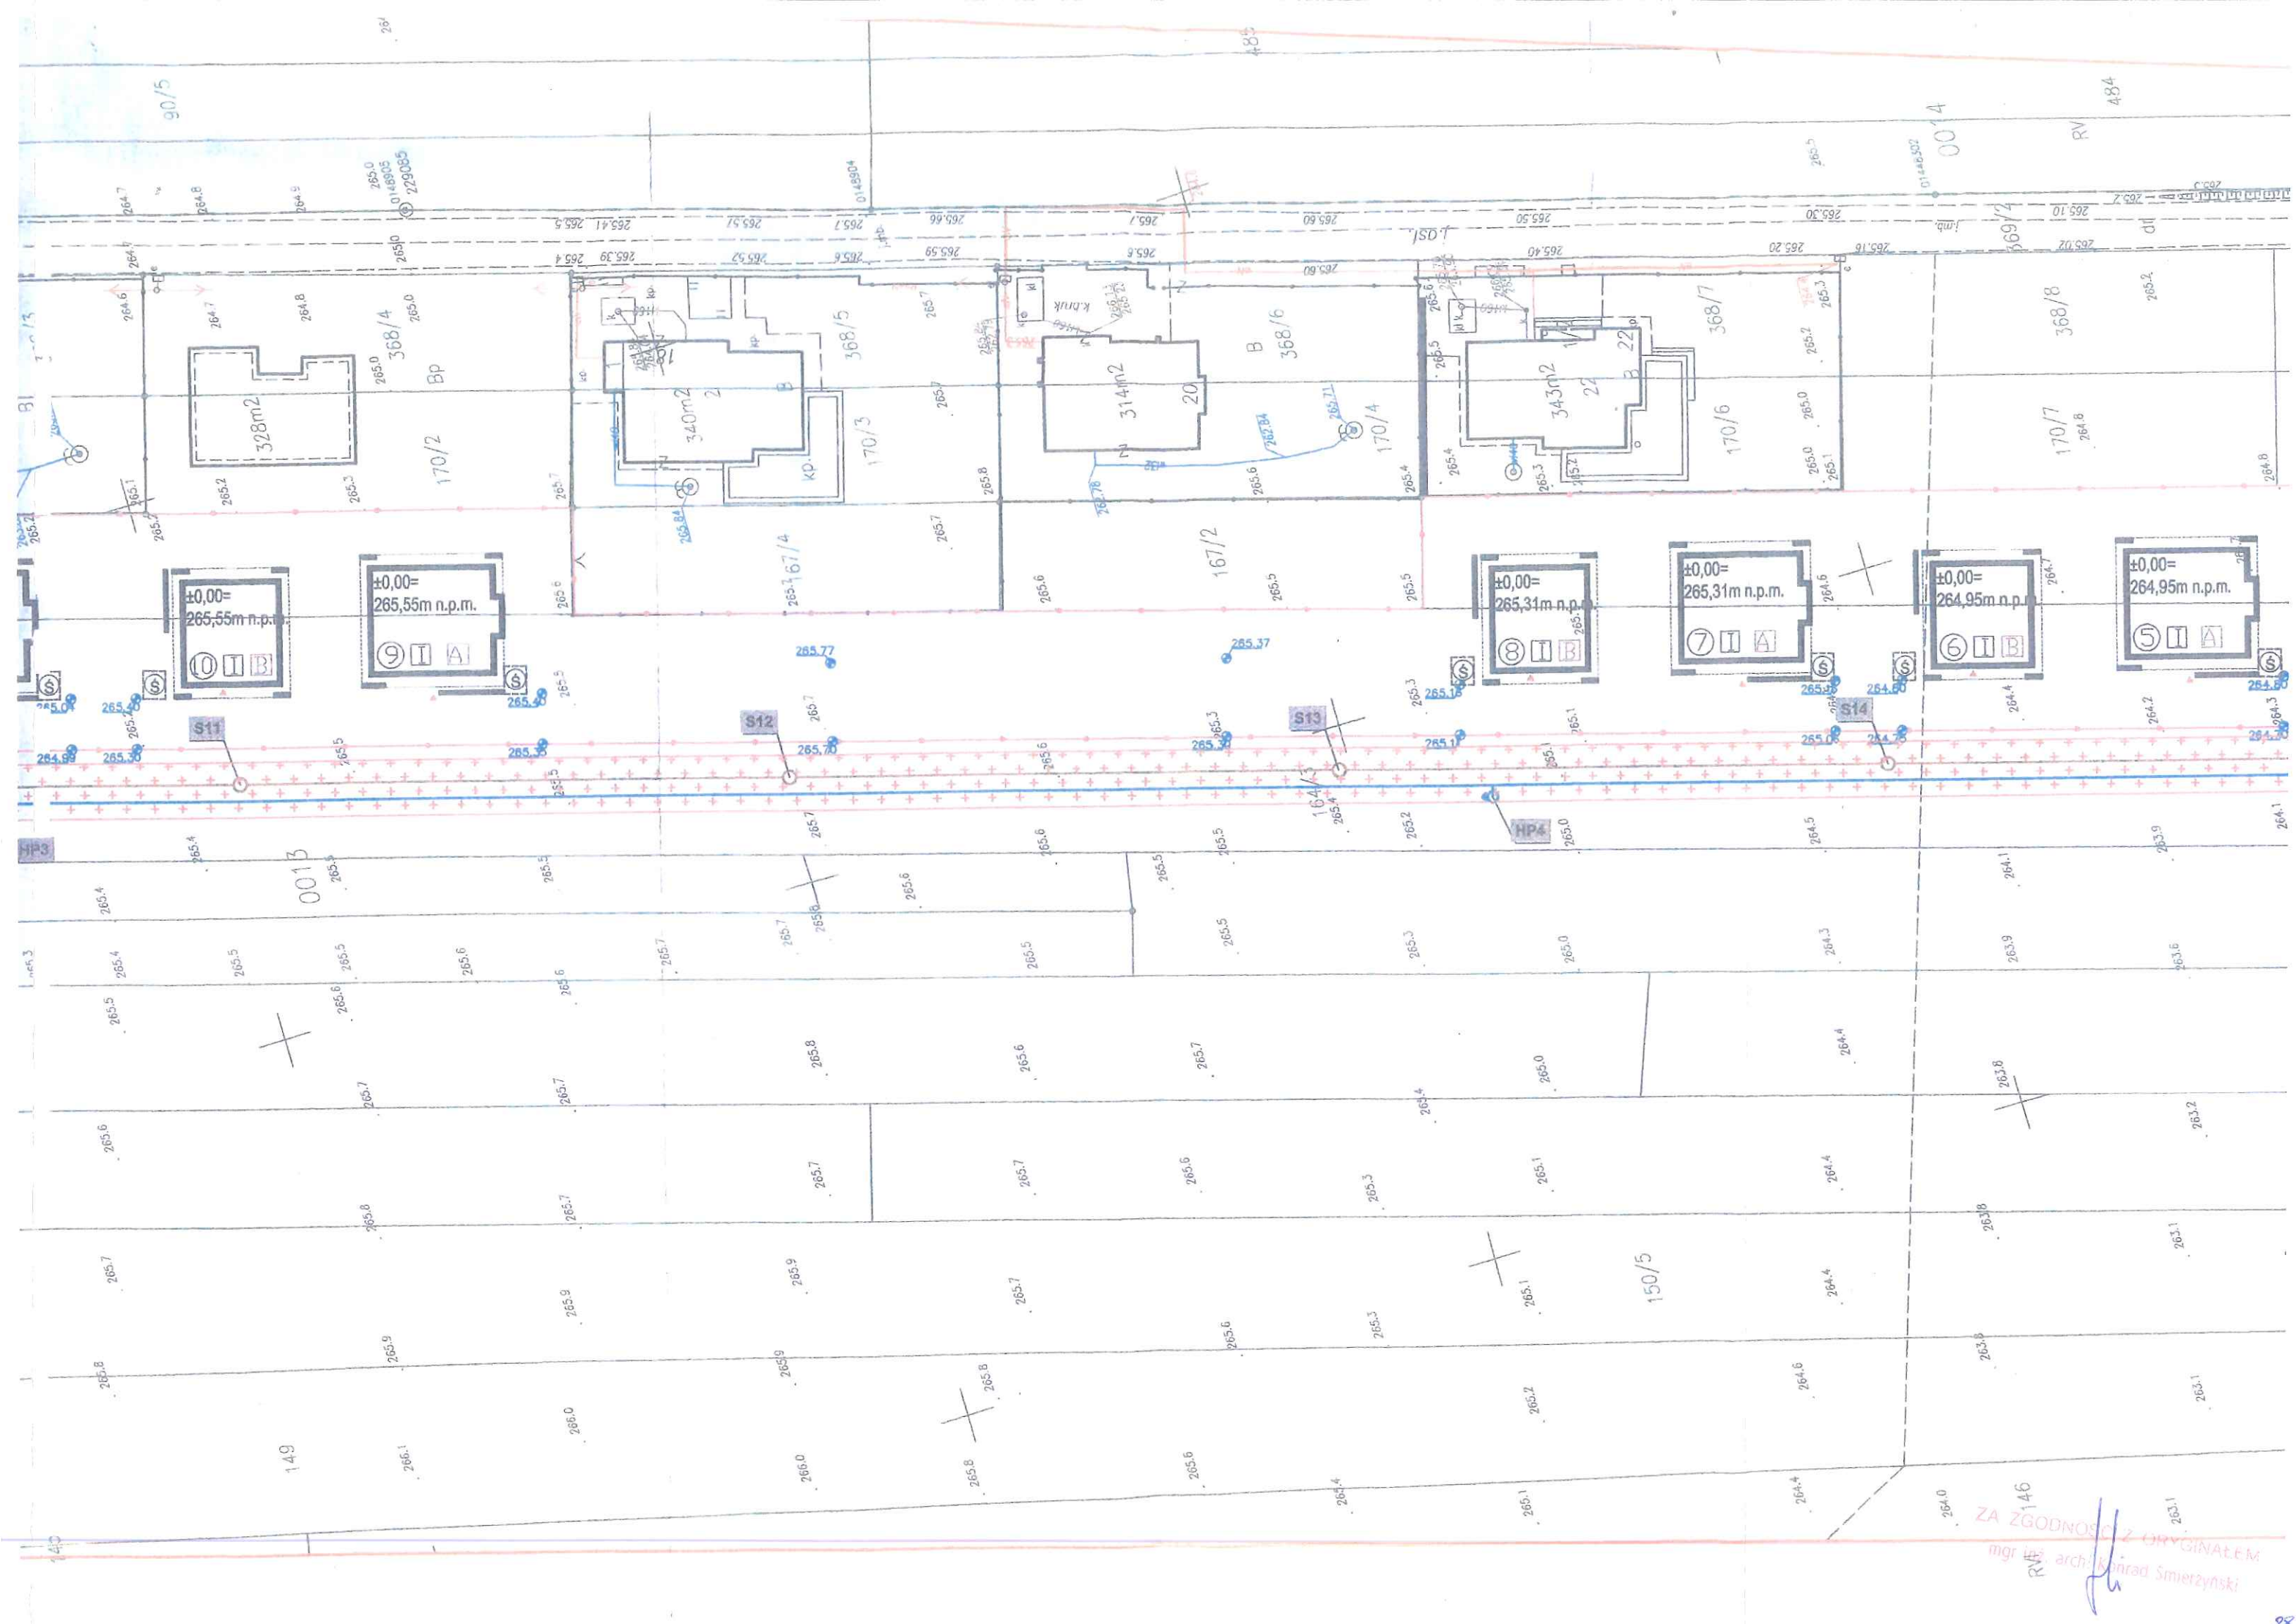

ZA ZGODNOSC Z ORYGINATEM
mgr inż. arch. Konrad Smierzynski

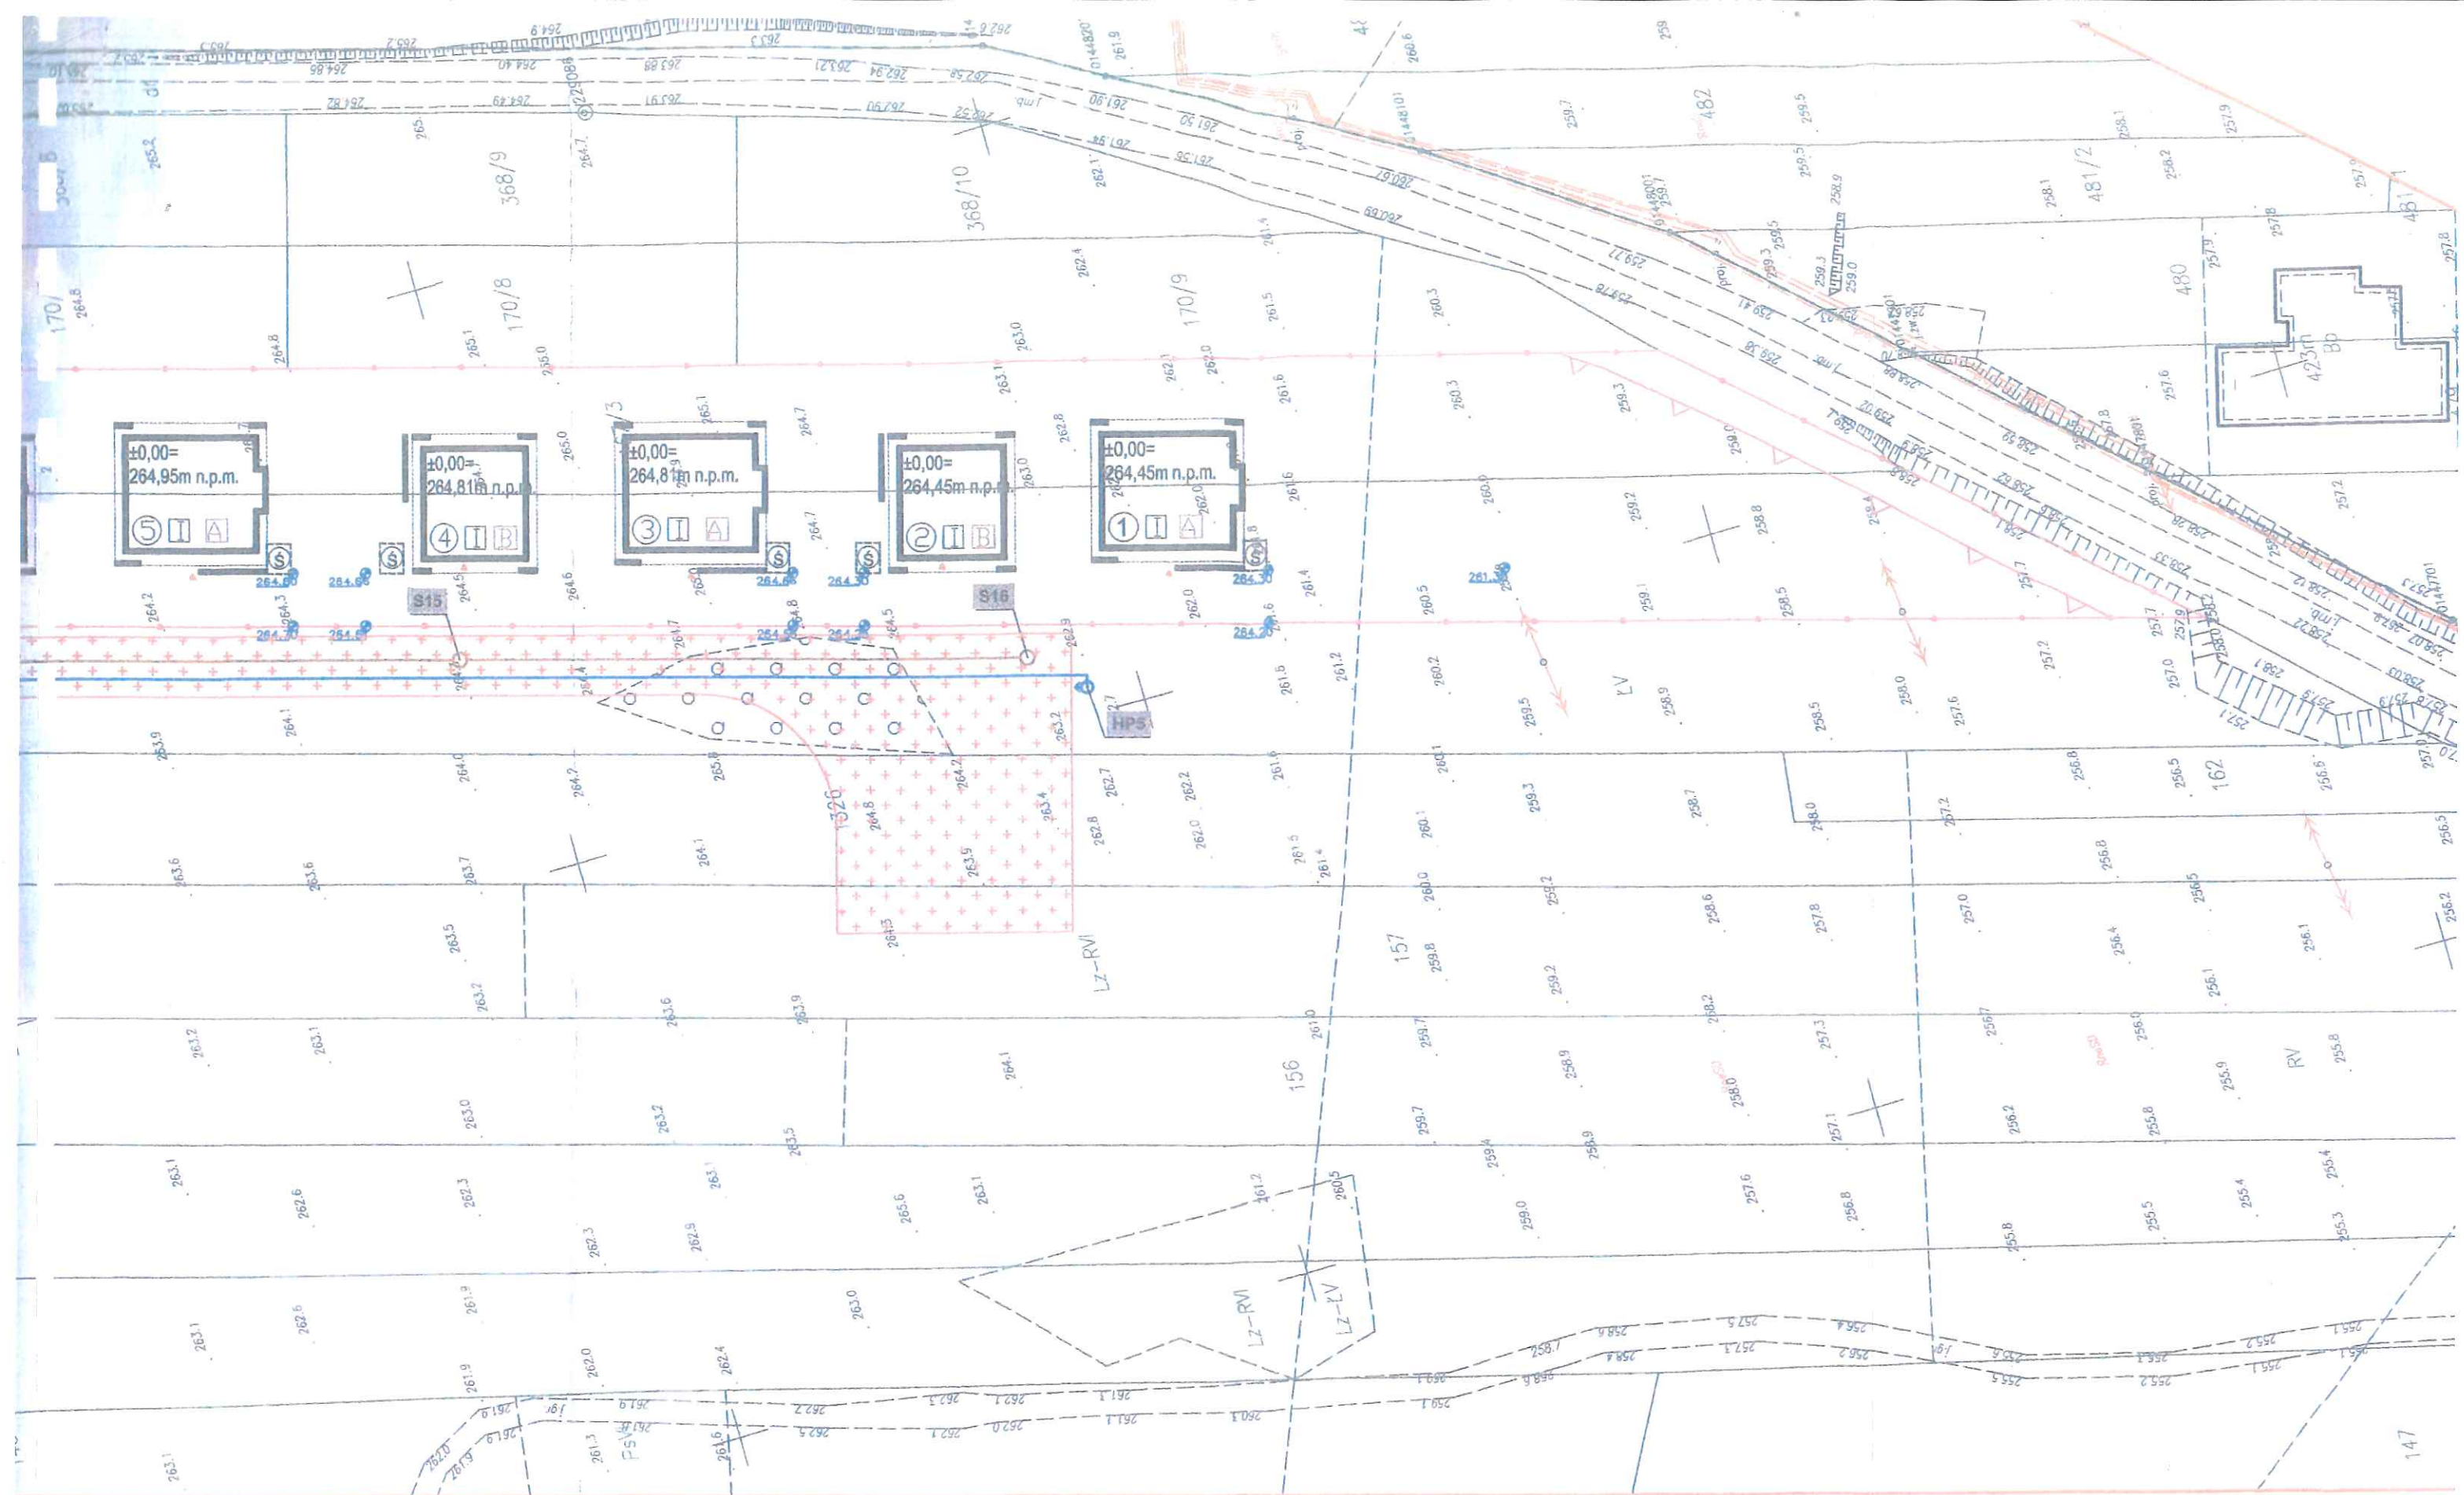

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. Konrad Smerzyński